


Cas de création de conduit de fumée en DPI

- Ø 150 de 4 à 10 mètres
- Ø 180 si tirage valide (>18Pa; < 25Pa)

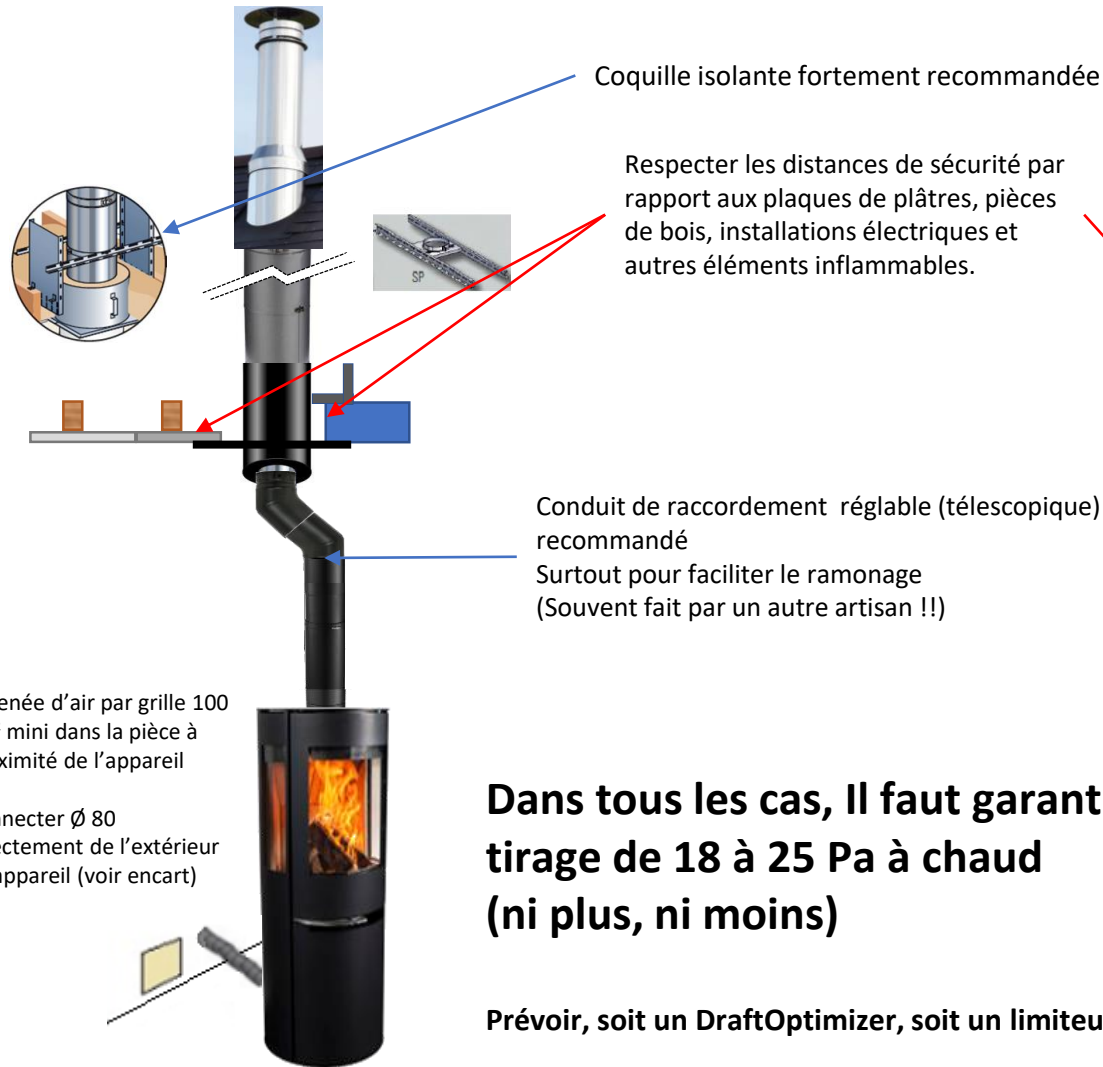


Dans tous les cas, Il faut garantir le tirage de 18 à 25 Pa à chaud (ni plus, ni moins)

Prévoir, soit un DraftOptimizer, soit un limiteur de tirage

Cas de d'un conduit de fumée métallique (DPI) en Ø 230 , déjà installé , en attente dans les combles, et à rallonger.

- tubage en Ø 150 dans le DPI avec les éléments spécifiques

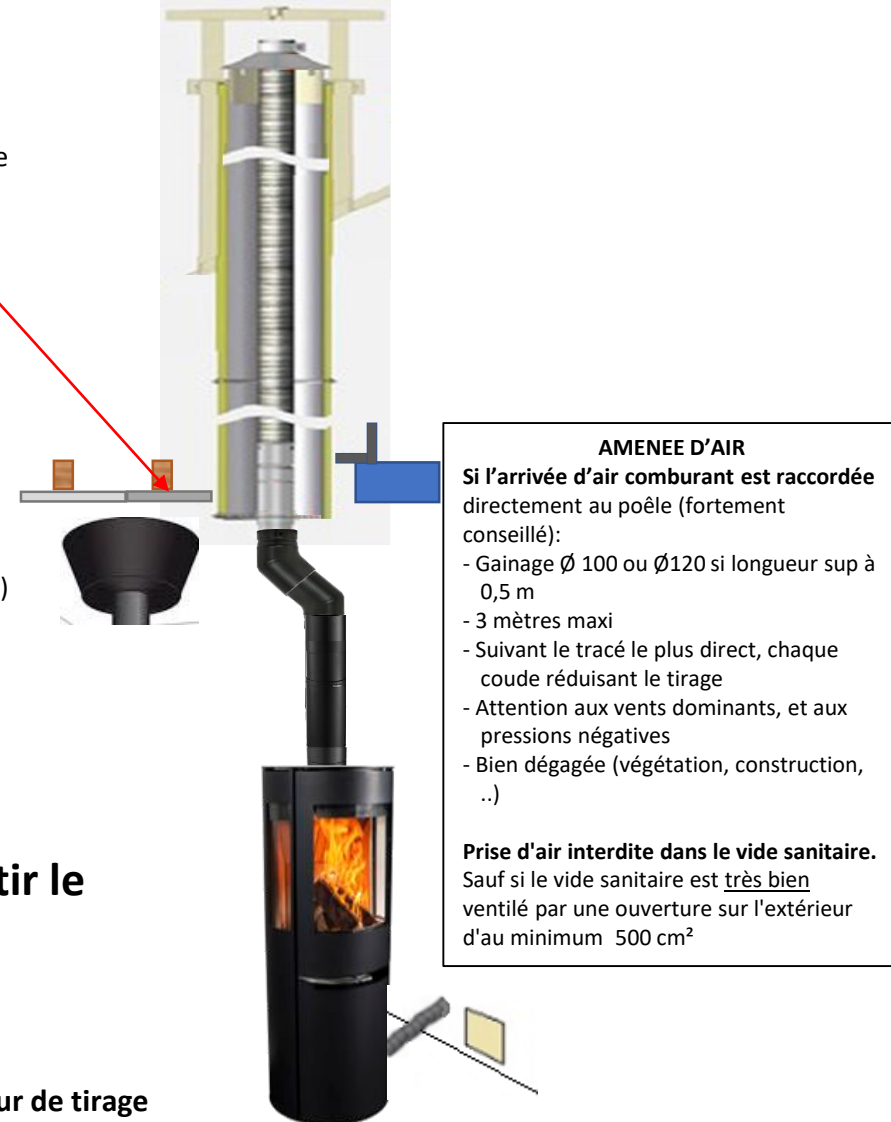

Cas de tubage de conduit maçonné traditionnel.

Après avoir validé que le conduit est compatible et conforme.

Tubage isolé en D150 : Conduit Flexible Isolé **imposé par ADURO** (obligatoire pour le bon fonctionnement du poêle)

Nota : autre solution, soit mise en place de BIAFEU, ou d'habillage Tubisol, ou conduit Therminox si rectiligne.

Les nouvelles distances de sécurité seront celle du nouveau conduit de fumée dans l'ancien (sauf en cas de tubage simple, évidemment)

